

**NOZTECH PETROL EKİPMANLARI TEKNOLOJİ SAN. TIC. A.Ş.**

Büyükkayacak OSB Mah. T.Ziyaeddin Akbulut Cad. No:22/1 Selçuklu/Konya  
T: +90 332 239 01 01; mail: [info@noztech.com.tr](mailto:info@noztech.com.tr)  
TÜRKİYE




## GZD 50/80

**EN 13617-2'YE GÖRE ÇOKLU KULLANIM İÇİN SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLIN**

**Atex No: IEP 23 ATEX 1181U EN 13617-2:2021**

GZD 50/80 Tipi tabancalar ve R3/4" ve R1" bağlantı dişli tabancalar için

### KULLANIM KLAVUZU – GARANTİ BELGESİ

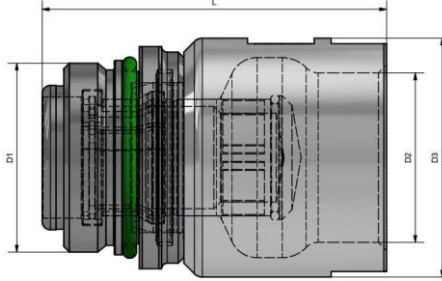

D1	D2	D3 (mm)	L (mm)
M34x1,5	R1"F; R3/4"F	Ø43	62

SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLIN GZD 50/80, taşıt hareket halindeyken , dağıtıcı, hortum ve tabanca tertibatını ve ayrıca taşıtı bir kaza sonucu meydana gelebilecek fiziksel hasarlardan korumak için tasarlanmış tekrar kullanılabilir bir kaplındır. Tabancanın aracın deposunda unutulması durumunda, kaplin tabancadan ayrılarak dağıtıcıya zarar vermemek ve dağıtıcıdan yakıt sızıntısını önlemek amacıyla tasarlanmıştır.

SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD 50/80 doğrudan tabancaya monte edilir. Sevkinden önce her SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD 50/80, yırtılma ve sızıntıya karşı test edilir (EN 13617-2 uyarınca 5,25 bar). EN 13617-2 standardına göre SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD 50/80 80 kg (800 N) ile 150 kg (1500 N) çekme kuvvetinde eksenel veya açılabilir olarak teste tabi tutulur. SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD 50/80 çalışma basıncı 3,5 bar'a kadardır. SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD 50/80 -40°C ile +55°C sıcaklık aralığı için tasarlanmıştır.

Her SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD 50/80 üretim tarihi kodu ile işaretlenir. Örneğin; 2022/3 için 2022 = üretim yılı (2022), 3 = çeyrek içinde üretim yılı (3). Ürün verilerinin yanı sıra. Örneğin;



UYARI:

YETKİLİ KİŞİLER TARAFINDAN YERİNDEN MONTAJLANABİLİR



SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD 50/80 zorla ayrılması durumunda maksimum 120 ml yakıt sızıntısı olabilir.

### **Kurulum Talimatları SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD 50/80**

- Pompayı kapatın ve hidrolik sistemdeki basıncı azaltın,
- Tabancayı döner mafsalı ile birlikte hortumdan ayırın (Şekil 1)
- Döner mafsalı tabancadan ayırın
- SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD 50/80 üzerindeki dişleri hafifçe yağlayın
- Silahı SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD 50/80 ile bağlayın
- Tabanca tertibatını ve SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD'yi 50/80 hortuma bağlayın benzin istasyonları (Şekil 2)
- Benzin pompasını açın ve tabancanın sızdırmazlığını kontrol edin - SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD 50/80 ve benzin pompası hortumu
- SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD 50/80 fabrika ayarlı ise tabancada, benzin pompası hortumuna montaj yukarıda açıklandığı gibi yapılır.


**NOT:** SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD'nin 50/80 montajı sadece uygun alet ölçüleri ile yapılır, yani; 30 mm, 34 mm ve 41 mm



Şekil 1



Şekil 2



Çizim 3



Çizim 4

3 numaralı çizim, doğru monte edilmiş bir SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD 50/80'ı göstermektedir.

### **SÖKMEYEN SONRA TEKRAR MONTAJ**

NOT: Bu çalışma, yalnızca şirketinin prosedürlerini takip etmesi ve tüm güvenlik düzenlemelerini dikkate alması gereken yetkili bir servis teknisyeni tarafından yapılabilir.

Benzin istasyonu işletmeye alınmadan önce, tüm bağlantıların sızdırmazlığını sağlamak için tüm sistem basınç altında test edilir.

- Pompayı kapatın ve hidrolik sistemdeki (hortumlardaki) basıncı azaltın ,
- SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD 50/80 ön parçasını tabanca gövdesinden sökün,
- SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD'nin 50/80 arka tarafını benzin pompası hortumunun arkasından sökünüz.
- SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD'nin tüm parçalarını temizleyin ve SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD 50/80'nin şiddetli bir şekilde ayrılmasından kaynaklanan herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasar varsa SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD 50/80 kullanılmamalıdır. Dış O-ring dışında SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD yedek parça temini yapılmamaktadır.
- SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD 50/80 gövdesinin tüm metal kayma yüzeylerini ve O- ringleri yağlayın.
- SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD'nin 50/80 ön ve arka kısımlarını elle ve alet içerisinde eksenel kuvvetle birleştirin. Başarılı bağlantı üzerine bir "klik" sesi duyulacaktır (Çizim 4.).
- SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD 50/80, tüm sistemin basınç testi ile yukarıda anlatıldığı gibi tabanca ile yakıt pompası hortumu arasına takılmaya hazırdır.



## GARANTİ

**SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİNİN** doğru çalışması için garanti süresi teslimat anından itibaren 24 aydır. Kesin teslimat tarihi belirlenemiyorsa, **SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİNİN** üzerinde damga bulunan **SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİNİN** üretim tarihi olarak garanti süresinin başlangıç tarihi alınır.

SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİNİN garantisi, profesyonel olmayan kullanımdan veya SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİNİN amacına dahil olmayan sıvıların kullanımından kaynaklanan hasarların SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİNİN ve parçalarda meydana getirdiği harici hasarları kapsamaz.

Garanti maliyetleri, SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİNİN değiştirilmesi veya onarımı için kurulum ve nakliye maliyetlerinin yanı sıra SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİNİN kullanımından kaynaklanan kişi veya mal hasarlarının tazminini içermez.



### UYGUNLUK BEYANI - EU Direktifi 94/9/EC

Üretici **NOZTECH PETROL EKİPMANLARI TEKNOLOJİ TİCARET A.Ş.** - beyan eder:

**SÖKÜLEBİLİR DÖNER KAPLİN GZD 50/80** , EU Direktifi 94/9/EC ve EN 13617-2 standardının gerekliliklerine uygun olarak üretilmektedir.

Beyan seri numarası için geçerlidir: \_\_\_\_\_ ile \_\_\_\_\_ yılı

### **NOZTECH PETROL EKİPMANLARI TEKNOLOJİ SAN. TIC. A.Ş.**

Büyükkayacak OSB Mah. T.Ziyaeddin Akbulut Cad. No:22/1 Selçuklu/Konya

T: +90 332 239 01 01; mail: [info@noztech.com.tr](mailto:info@noztech.com.tr)

TÜRKİYE